


Podlahové topení
40/32°C

OKRUH TĚLES
50/40°C

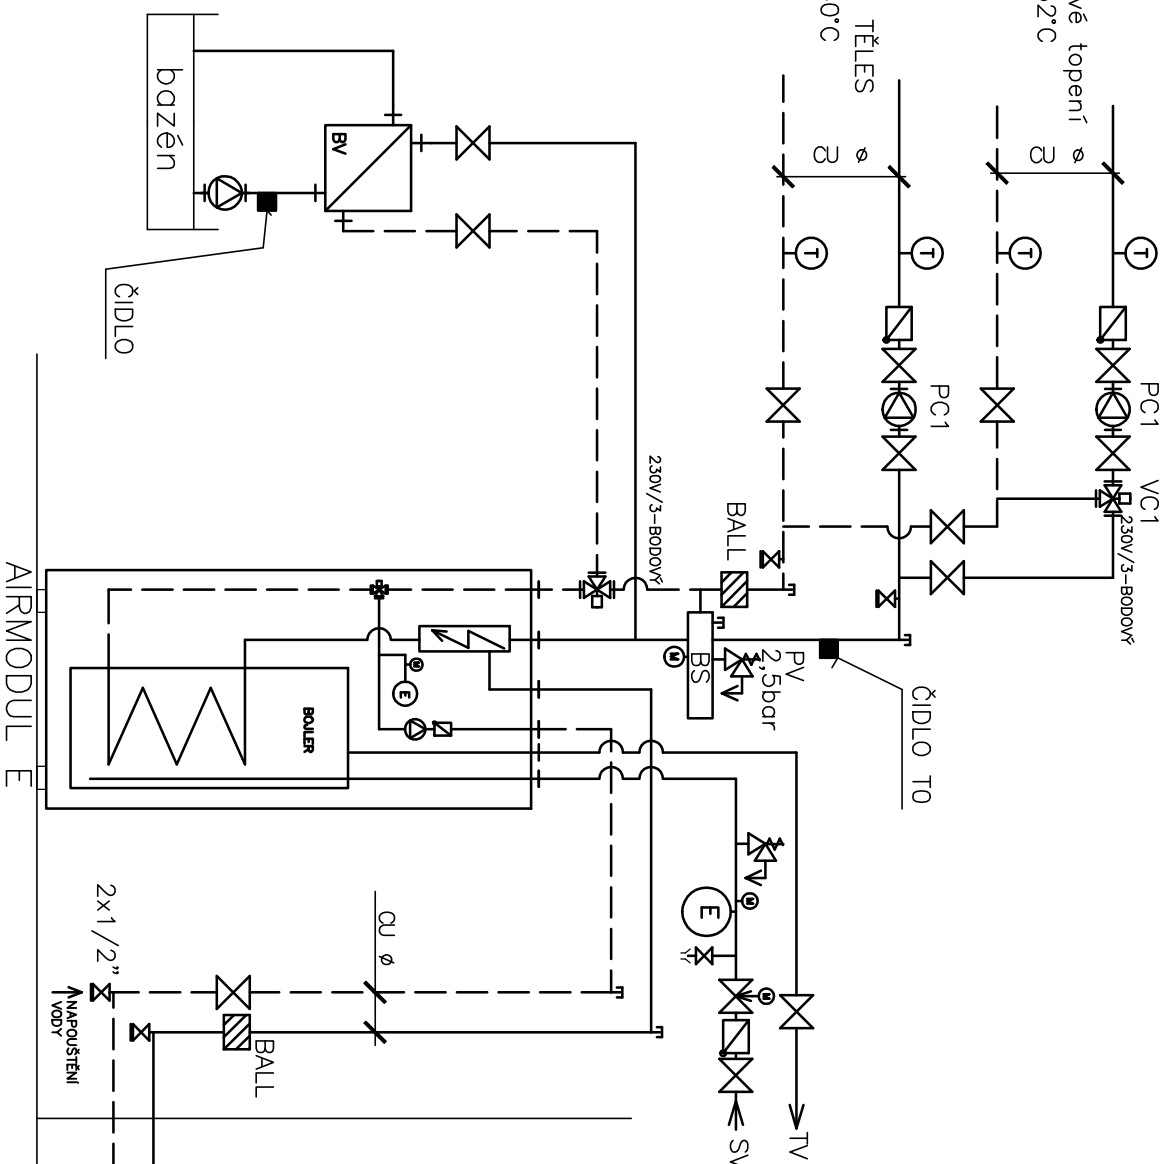

AIR X50-90	ANO	AIRMODULE E9	AIRMODULE E15
AIR X130-170	NE	NE	ANO

POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	33	21	-	-
ALPEX 32x3	-	-	-	50	15

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ
* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPočÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

- LEGENDA:
 TČTEPELNÉ ČERPADLO
 ELKELEKTROKOTEL
 TTEPLOMĚR
 M.....MANOMETR
 PV.....POJISTNÝ VENTIL
 E.....EXPANZNI NADoba
 BALL.....FILTRBALL
 VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 BS.....BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA
 BV.....BAZĚNOVÝ VYMĚNIK

DODRŽTE POSTUP NAROUŠENÍ SYSTÉMU viz.NÁVOD-HROZÍ SPÁLENÍ ELEKTROPATRONY !!!

PŘI POUŽITÍ PLASTOLINKU NA PROPOJENÍ TČ A KOTELNY MOŽNO VYNECHAT FILTERBALL ZA TČ
 ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NADOBAA!!!

TOTO SCHEMA VYŽADUJE 1ks MM100 A 1ks MP100 (PŘIDAVNÉ KARTY REGULACE)ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABLEM

AIR X + AIRMODULE E + BAZÉN + 2 X TOPNÝ OKRUH

VÝKRES 703