
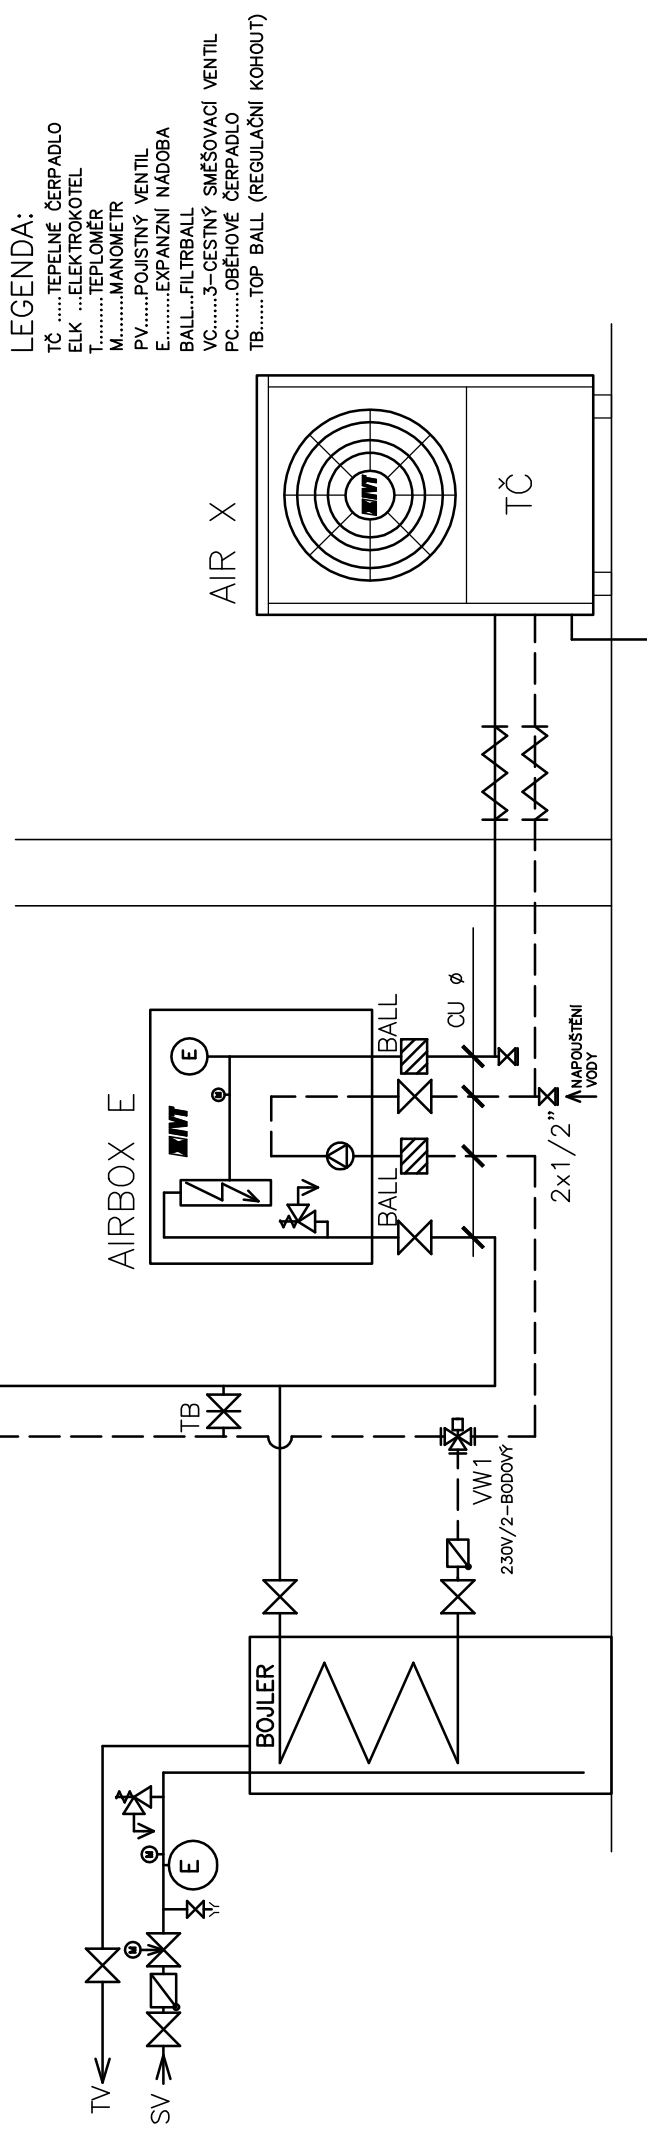


	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ			
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90
ALPEX 26x3	60	41	25
ALPEX 32x3			
			60
			30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPočÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

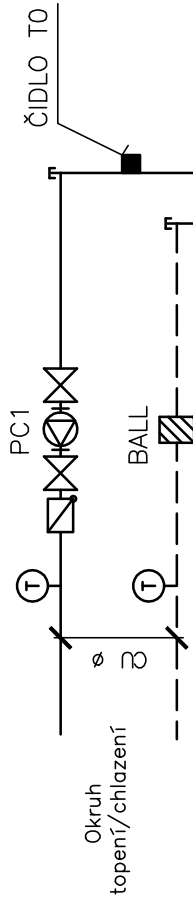

LEGENDA:

- TČTEPELNÉ ČERPADLO
- ELK ...ELEKTROKOTEL
- T.....TEPLOMĚR
- M.....MANOMETR
- PV.....POJISTNÝ VENTIL
- E.....EXPANZNI NADoba
- BALL...FILTRBALL
- VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
- TB.....TOP BALL (REGULAČNÍ KOHOUIT)

PŘI POUŽITÍ PLASTOHLINÍKU NA PROPOJENÍ TČ A KOTELNY MOŽNO VYNECHAT FILTERBALL ZA TČ
 ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNI NADoba!!!

ODVOD KONDENZÁTU
 -DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 (OO STĚRKOVĚHO PODKLADU)

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELEM