


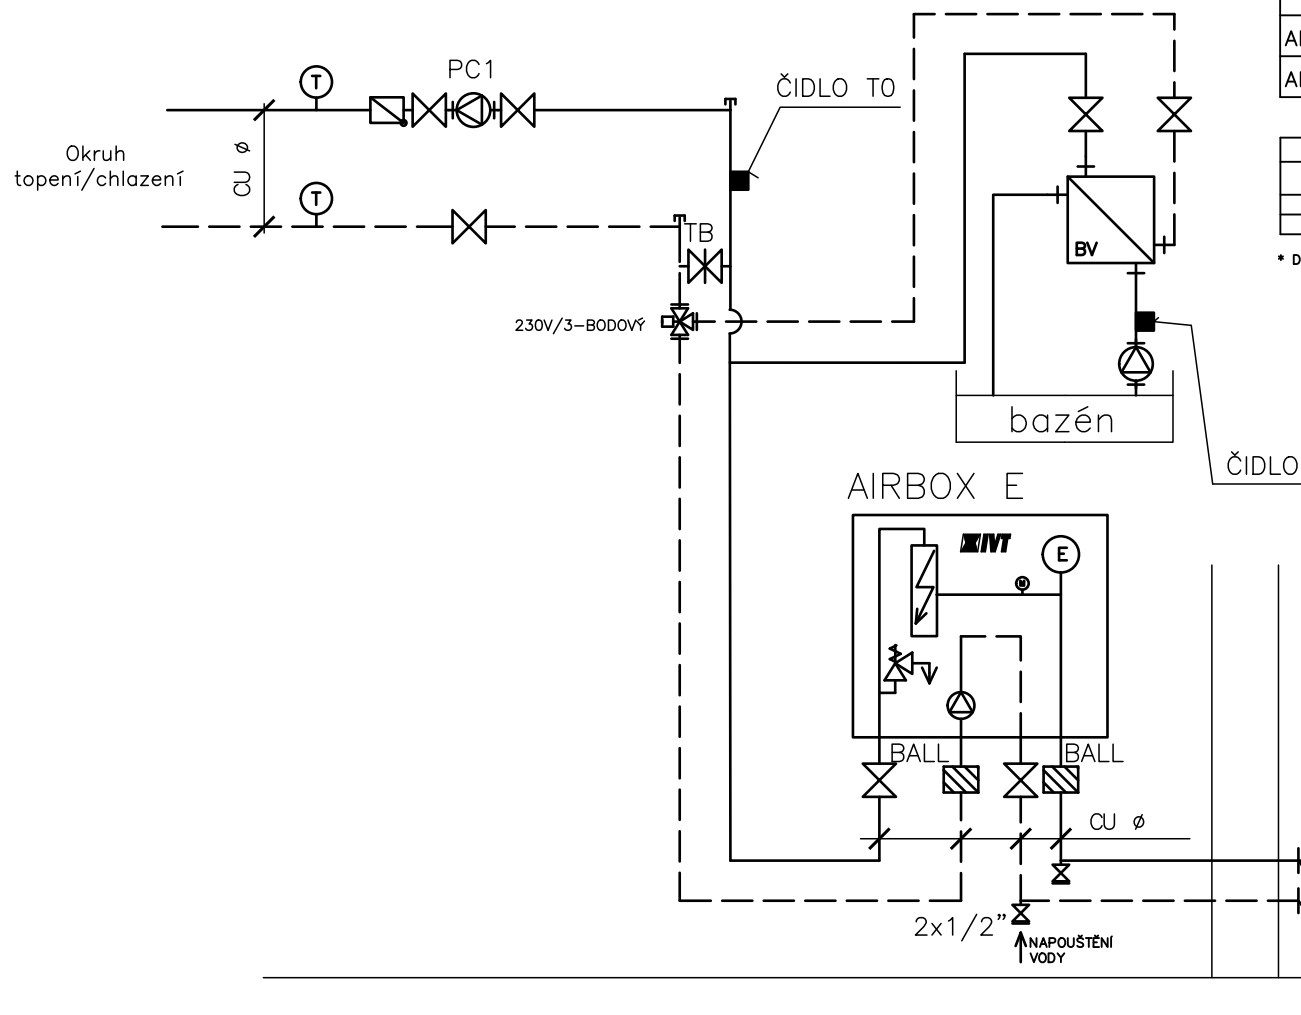

	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3	-	-	-	60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

LEGENDA:

TČTEPELNÉ ČERPADLO
 ELK ...ELEKTROKOTEL
 T.....TEPLOMĚR
 M.....MANOMETR
 PV.....POJISTNÝ VENTIL
 E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
 BALL...FILTRBALL
 VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 BV.....BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK
 TB.....TOP BALL (REGULAČNÍ KOHOUT)

PŘI POUŽITÍ PLASTOHLINÍKU NA PROPOJENÍ TČ A KOTELNY MOŽNO VYNECHAT FILTERBALL ZA TČ
 ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!

TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MP100 (PŘÍDAVNÉ KARTY REGULACE)

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELEM

AIR X + AIRBOX E + BAZÉN + 1 x TOPNÝ/CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 712