


AIR X50-90	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X130-170	ANO	NE
	NE	ANO

POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3	-	-	60	-	30

\* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPočÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

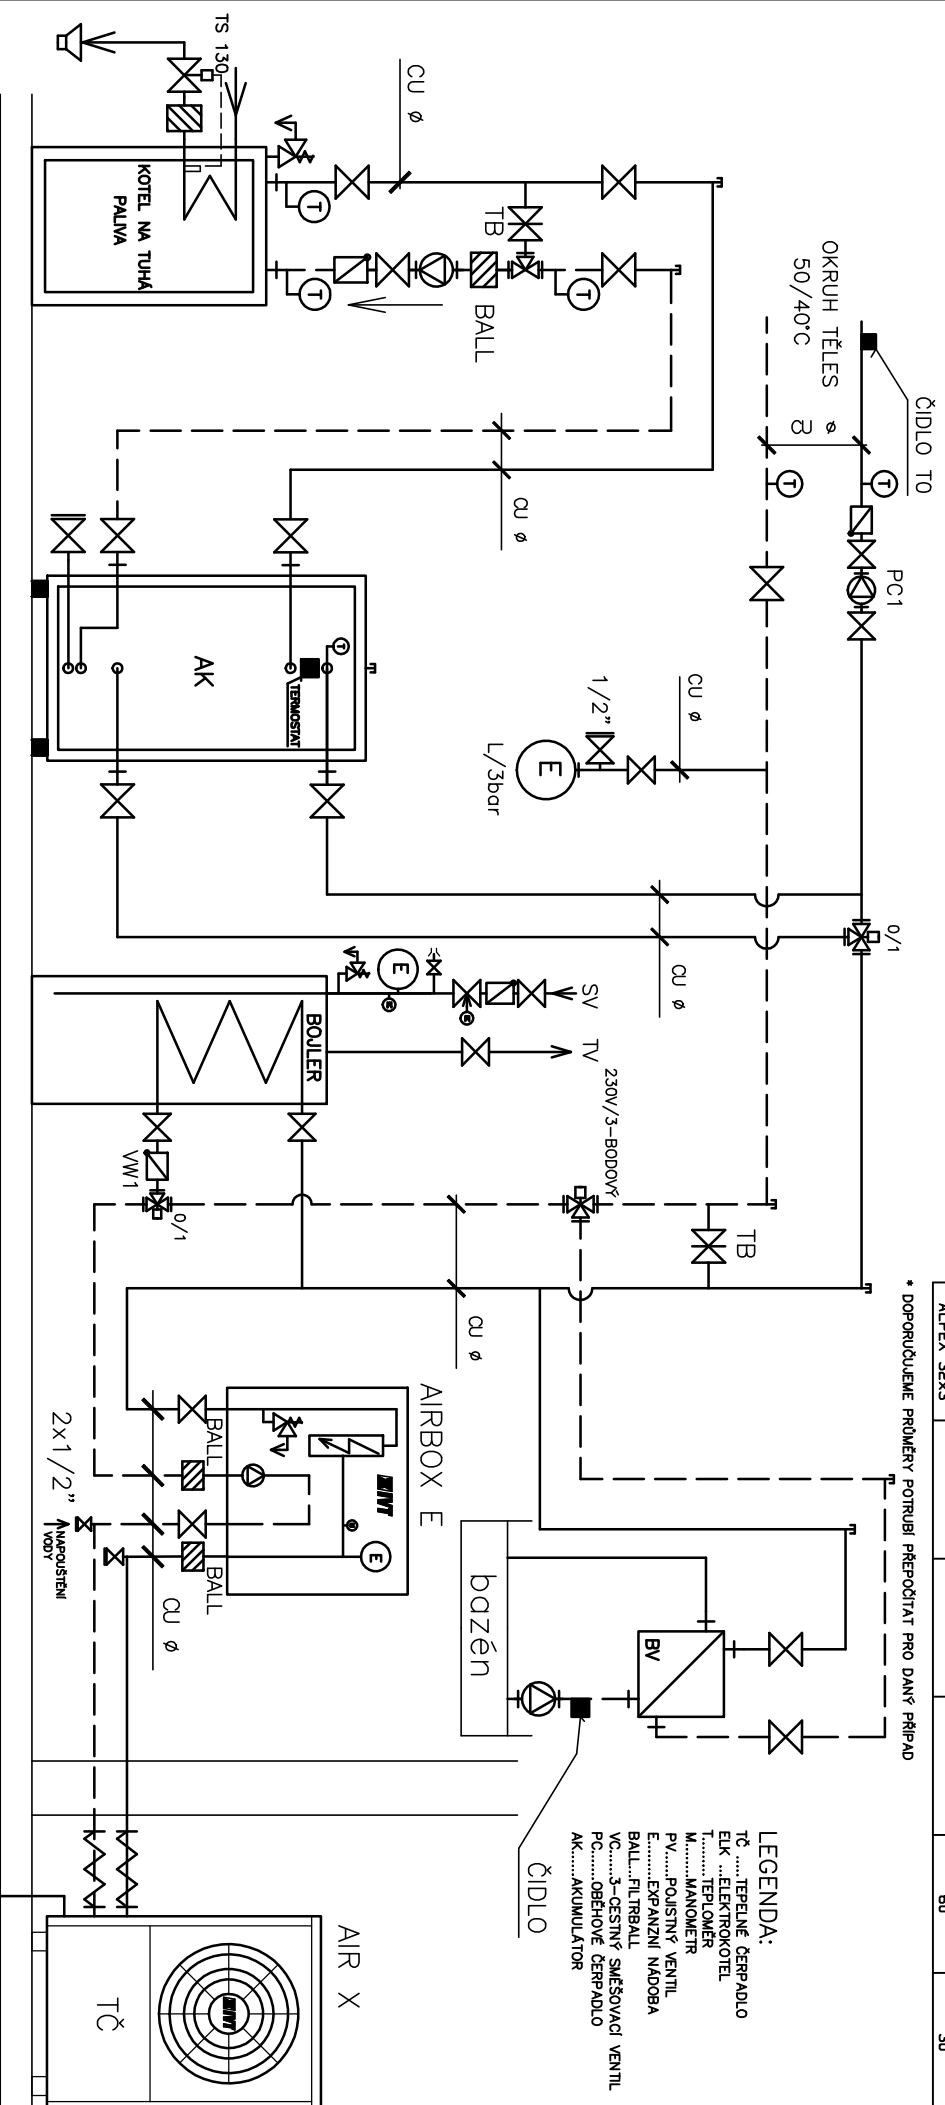

LEGENDA:  
 TČ .....TEPELNÉ ČERPADLO  
 ELK .....ELEKTROKOTEL  
 T .....TEPLOMĚR  
 M .....MANOMETR  
 PV .....POJISTNÝ VENIL  
 E .....EXPANZNÍ NÁDOBA  
 BALL.....FILTRBALL  
 VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENIL  
 PC.....OBEHOVÉ ČERPADLO  
 AK.....AKUMULÁTOR

PŘI POUŽITÍ PLASTOHLINIKU NA PROPOJENÍ TČ A KOTELNY MOŽNO VYNECHAT FILTERBALL ZA TČ  
 ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!  
 TOTO SCHEMA VYŽADUJE 1ks MM100 (PŘÍDAVNÁ KARTA REGULACE)

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABLEM

AIR X+AIRBOX E+KOTEL+AKUMULÁTOR+1 X TOPNÝ OKRUH

VÝKRES 718