


	AIRBOX S50-90	AIRBOX S130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3				60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

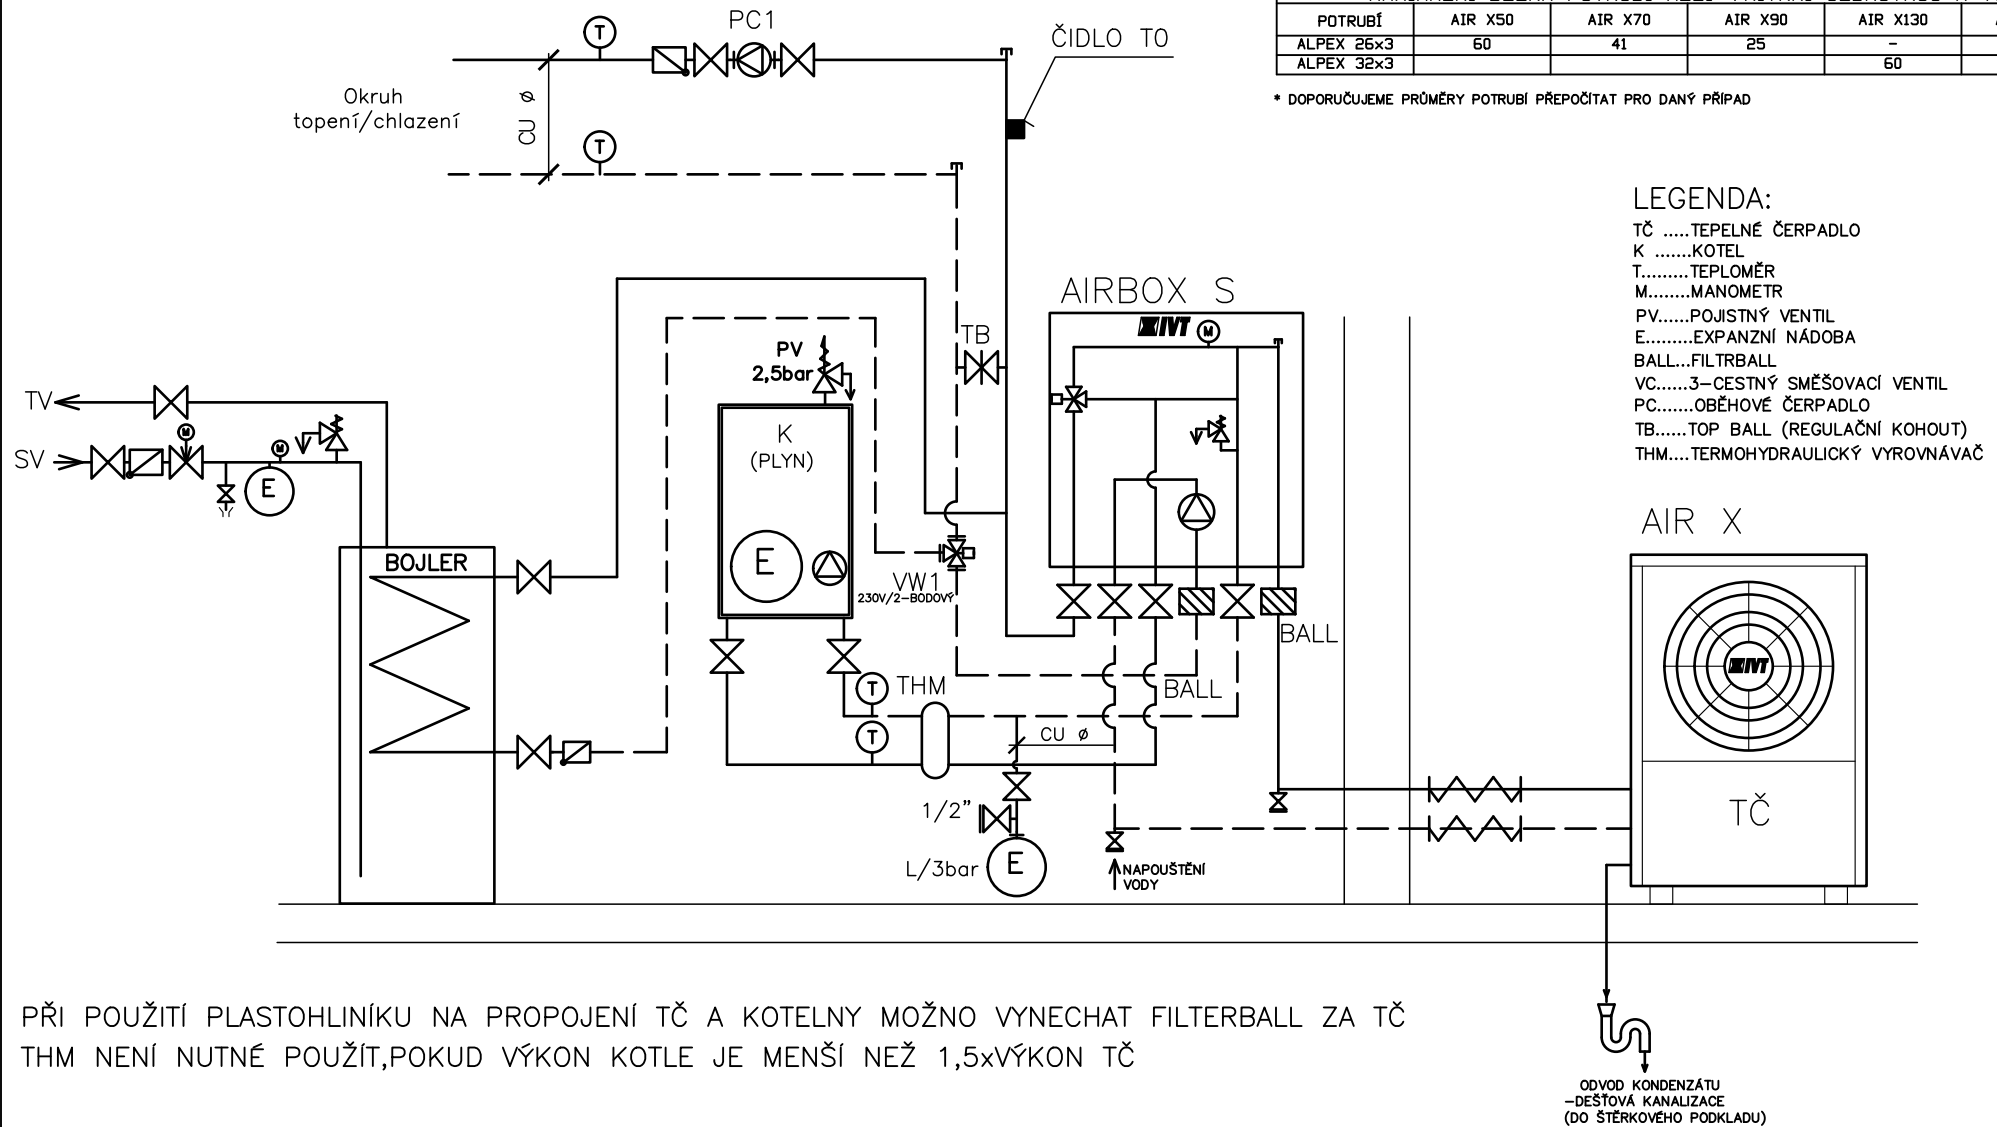

LEGENDA:

TČTEPELNÉ ČERPADLO
 KKOTEL
 T.....TEPLOMĚR
 M.....MANOMETR
 PV.....POJISTNÝ VENTIL
 E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
 BALL...FILTRBALL
 VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 TB.....TOP BALL (REGULAČNÍ KOHOUT)
 THM.....TERMOHYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ

PŘI POUŽITÍ PLASTOHLINÍKU NA PROPOJENÍ TČ A KOTELNY MOŽNO VYNECHAT FILTERBALL ZA TČ
 THM NENÍ NUTNÉ POUŽÍT, POKUD VÝKON KOTLE JE MENŠÍ NEŽ 1,5xVÝKON TČ

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELEM

AIR X + AIRBOX S + 1 x TOPNÝ/CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 731