


PŘI POŽADAVKU NA OHŘEV BAZÉNU JE PRO DANÉ SCHEMA POTŘEBA 1 ks MULTIMODULU

POZOR: TOTO SCHEMA LZE POUŽÍT JEN TEHDY, JESTLIŽE SE PRŮTOK TOPNOU SOUSTAVOU NESNÍŽÍ POD 40% NOMINÁL.PRŮTOKU!!!

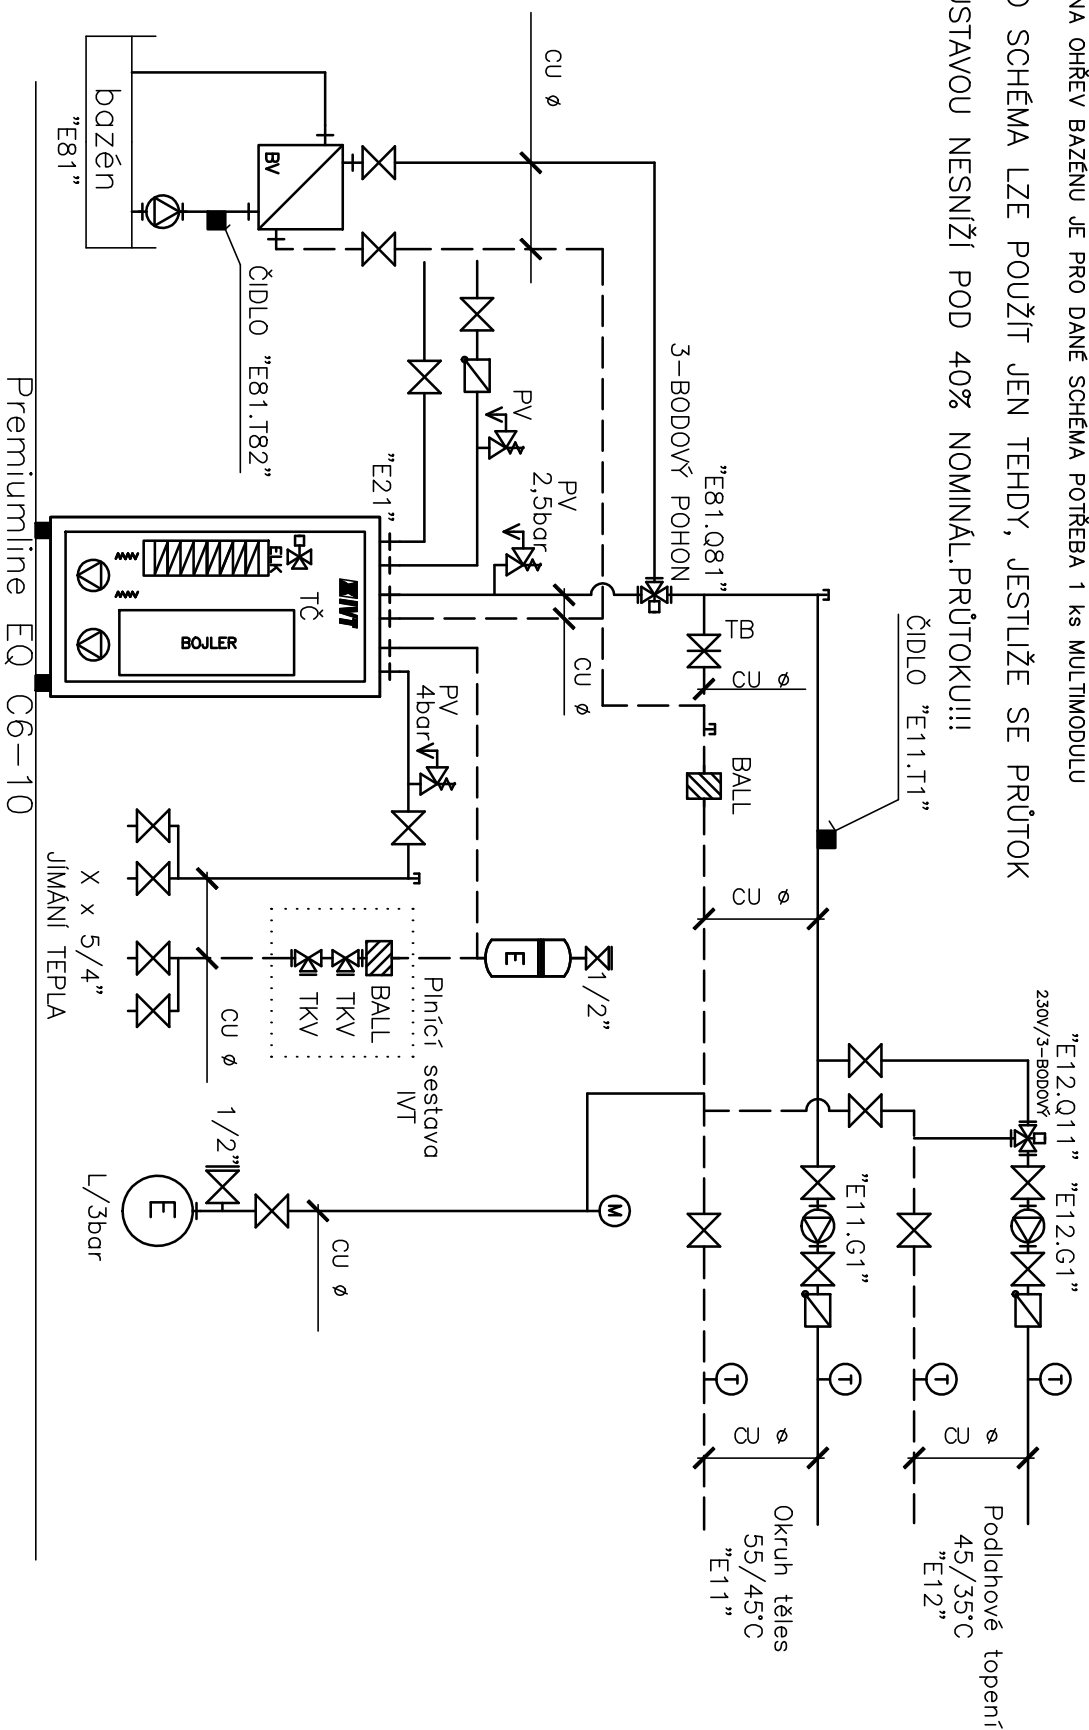

Premiumline EQ C6-10

MINIMÁLNÍ DIMENZE POTRUBÍ*	TEPELNÉ ČERPADLO PREMIUMLINE EQ C		
	COMPACT 6	COMPACT 8	COMPACT 10
Průměr primární strany	Cu 28 x 1	Cu 28 x 1	Cu 28 x 1
Průměr sekundár. strany	Cu 22 x 1	Cu 22 x 1	Cu 22 x 1

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEDPÍRAT PRO DANÝ PŘÍPAD

LEGENDA:

- TČTEPELNÉ ČERPADLO
- ELKELEKTROKOTEL
- TTEPLOMĚR
- MMANOMETR
- PVPOJISTNÝ VENTIL
- EEXPANZNÍ NADoba
- BALL.....FILTRBALL
- BV.....BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK
- TB.....TOP BALL-REGULAČNÍ KOHOUT
- Q3-CESTNÝ VENTIL