


PRI POŽADAVKU NA ŘÍZENÍ SMĚŠOVÁNÍ DVOU OKRUHŮ A OHŘEVU BAZÉNU JE PRO DANÉ SCHEMA POTŘEBA 2 ks MULTIMODULU

DOPORUČENÁ VELIKOST AKUMULÁTORU JE 10–20 L/KW TEPelnÉHO ČERPADLA  
 NABÍDKA AKUMULÁTORŮ IVT: 100 L, 120 L, 300 L, 500 L, 750 L

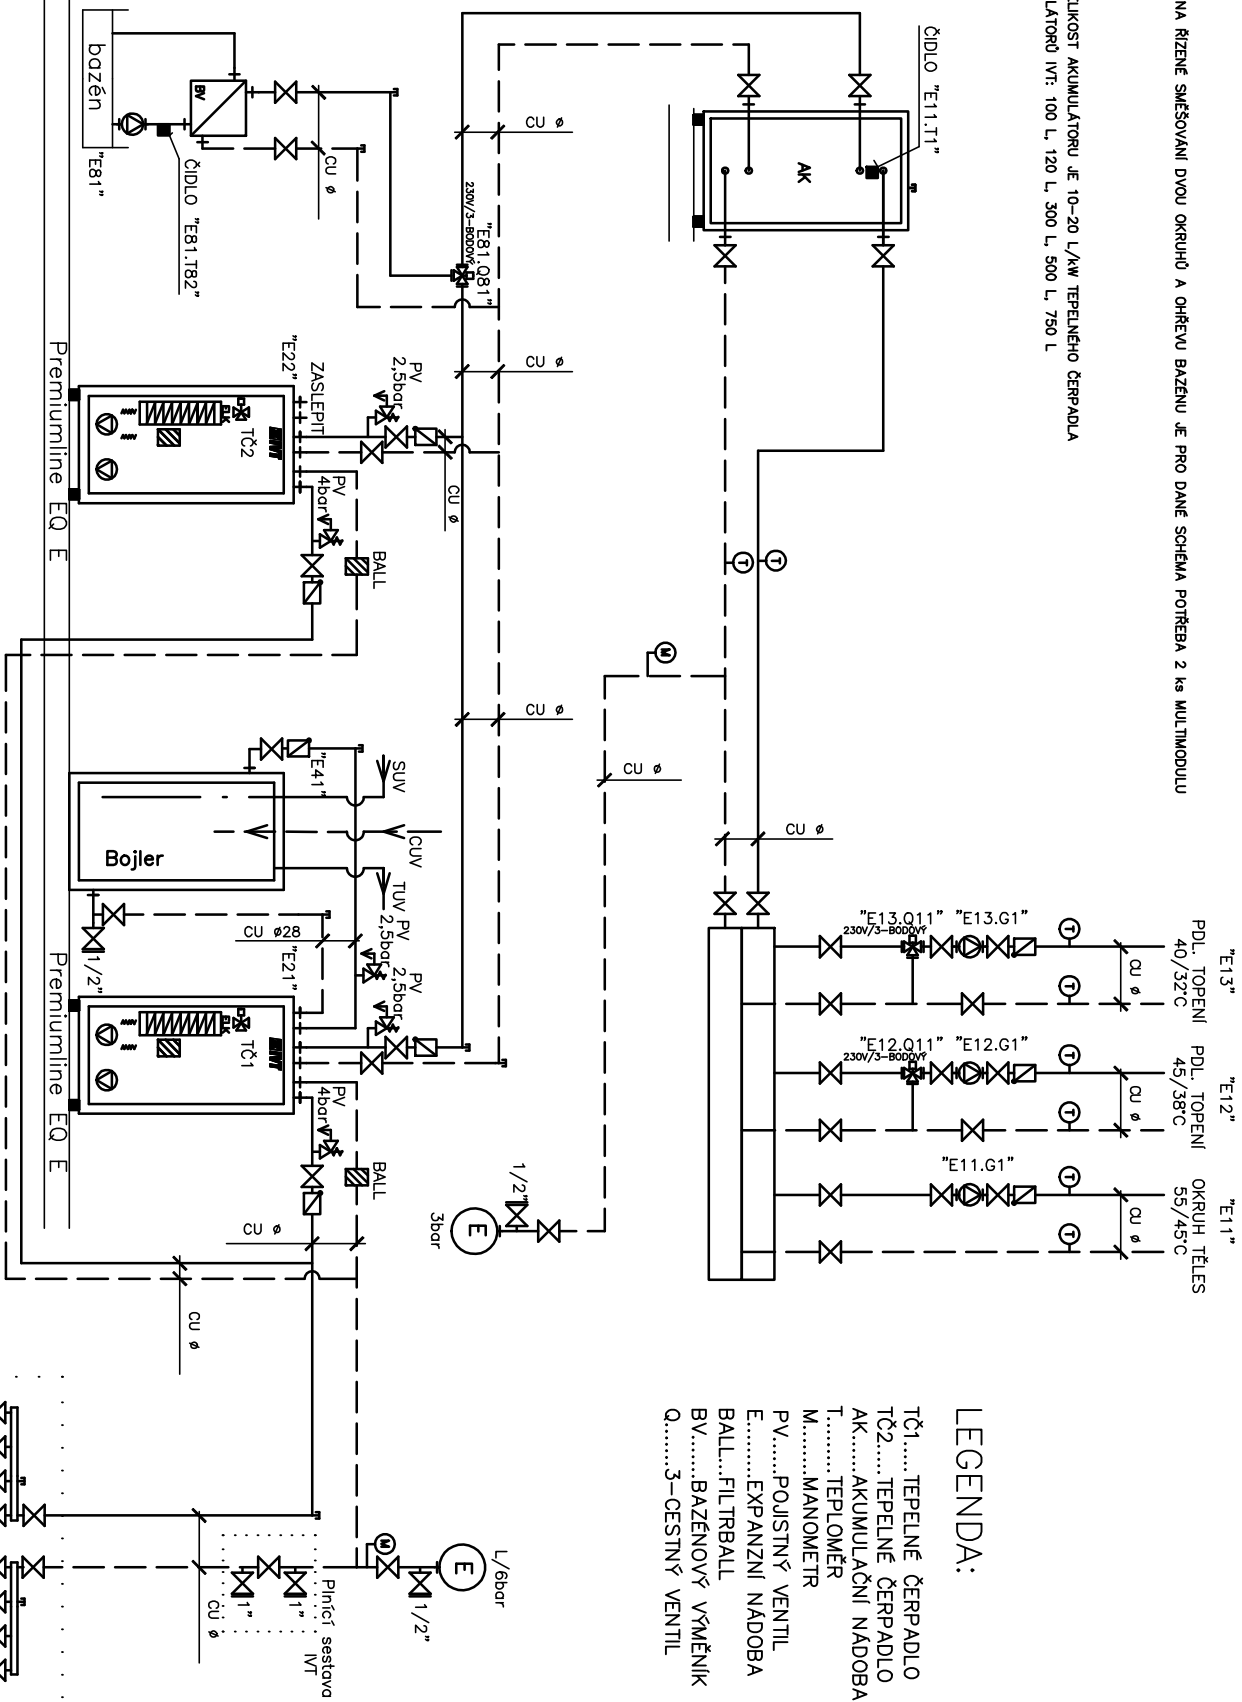

LEGENDA:

- TČ1.....TEPELNÉ ČERPADLO
- TČ2.....TEPELNÉ ČERPADLO
- AK.....AKUMULAČNÍ NADoba
- T.....TEPLOMĚR
- M.....MANOMETR
- PV.....POJISTNÝ VENTIL
- E.....EXpANZNÍ NADoba
- BALL.....FILTRBALL
- BV.....BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK
- Q.....3-CESTNÝ VENTIL